


パッシブ換気  
外断蓄熱工法モデルルーム 年間、温度湿度データ  
(測定期間:2004年11月12日~2005年6月18日)



パッシブ換気  
外断蓄熱工法モデルルーム 年間、温度湿度データ  
(測定期間:2005年5月1日~10月16日)

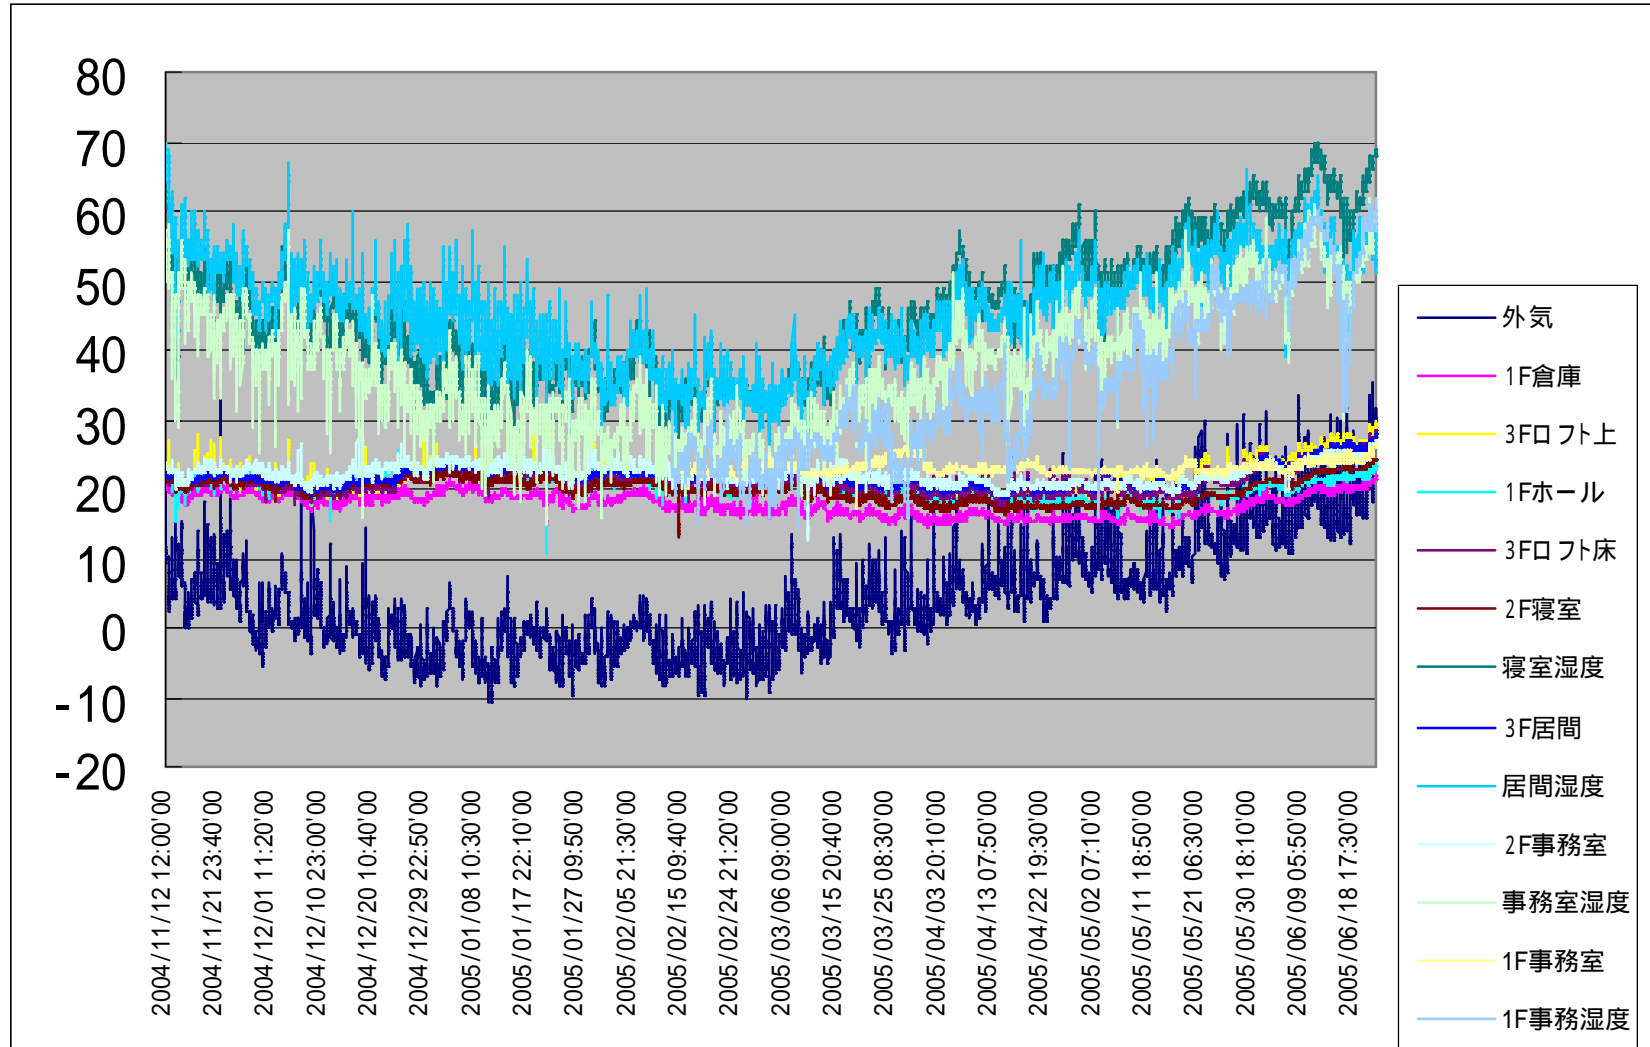