
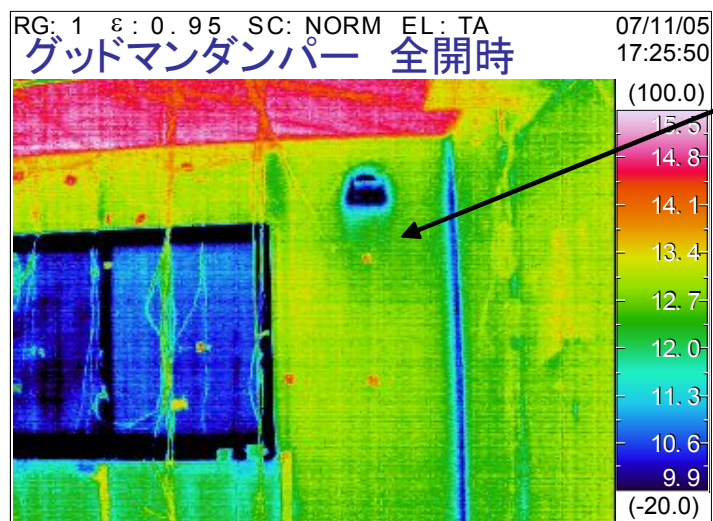


グッドマンダンパー サーモグラフィー試験


ダウンドラフト実験

外気温 0°C

室内温度 15~17°C

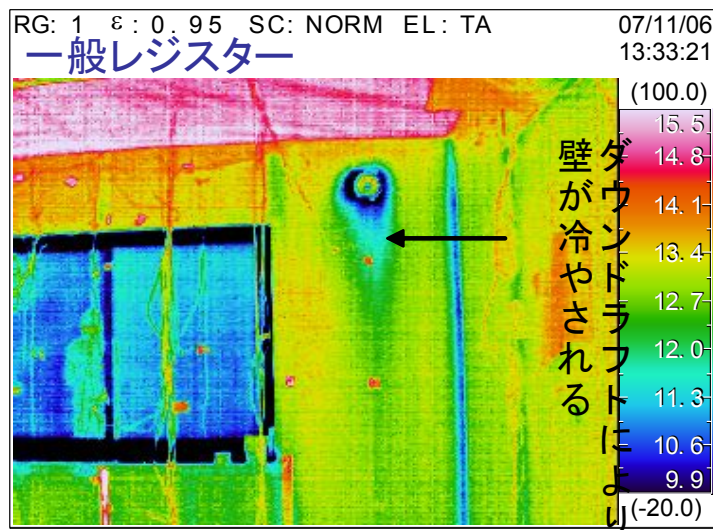

緩和している。
ダウンドラフトを

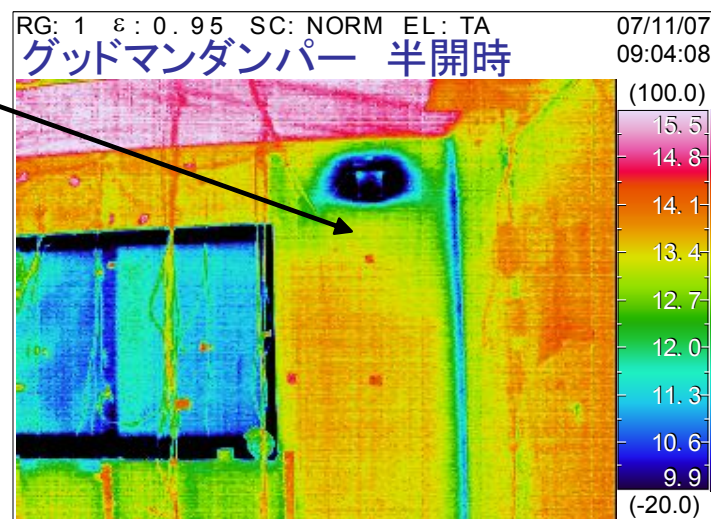

撮影：北海道立北方建築総合研究所