


グッドマン換気口GM-150 換気量データ

(測定期間：2005年10月15日0:00～10月20日12:36)

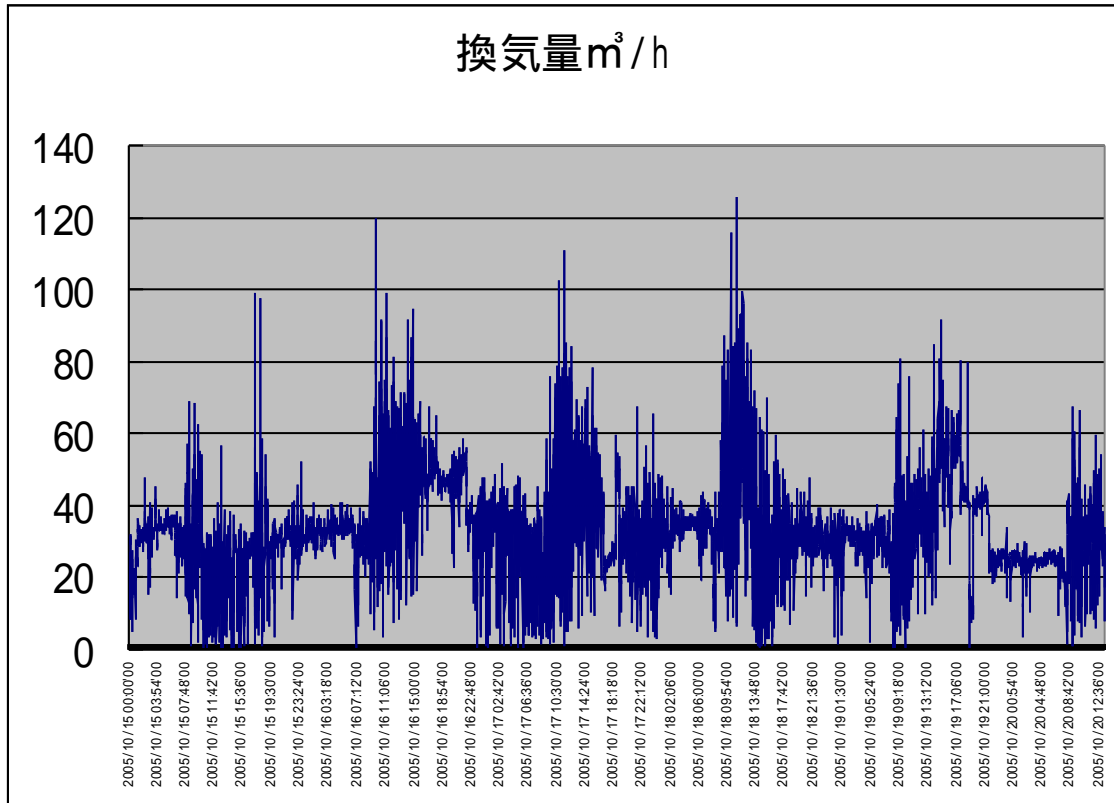

ロフト排気口を2個開けるとおおよそ $70 \text{ m}^3/\text{h}$ 、1個だと $45\text{-}50 \text{ m}^3/\text{h}$ 程度。
日中に換気量が大きくなるのは窓開け、出入りなどの影響と推察される。