



グッドマン換気口 取付現場

取付日:平成17年3月7日

データ期間:2月26日~3月18日(21日間)

住所:旭川市春光六区2条6丁目55番地


物件名:NTT社宅 16世帯

取付場所:和室

取付商品:グッドマン換気口 角型MTH-200



112号室

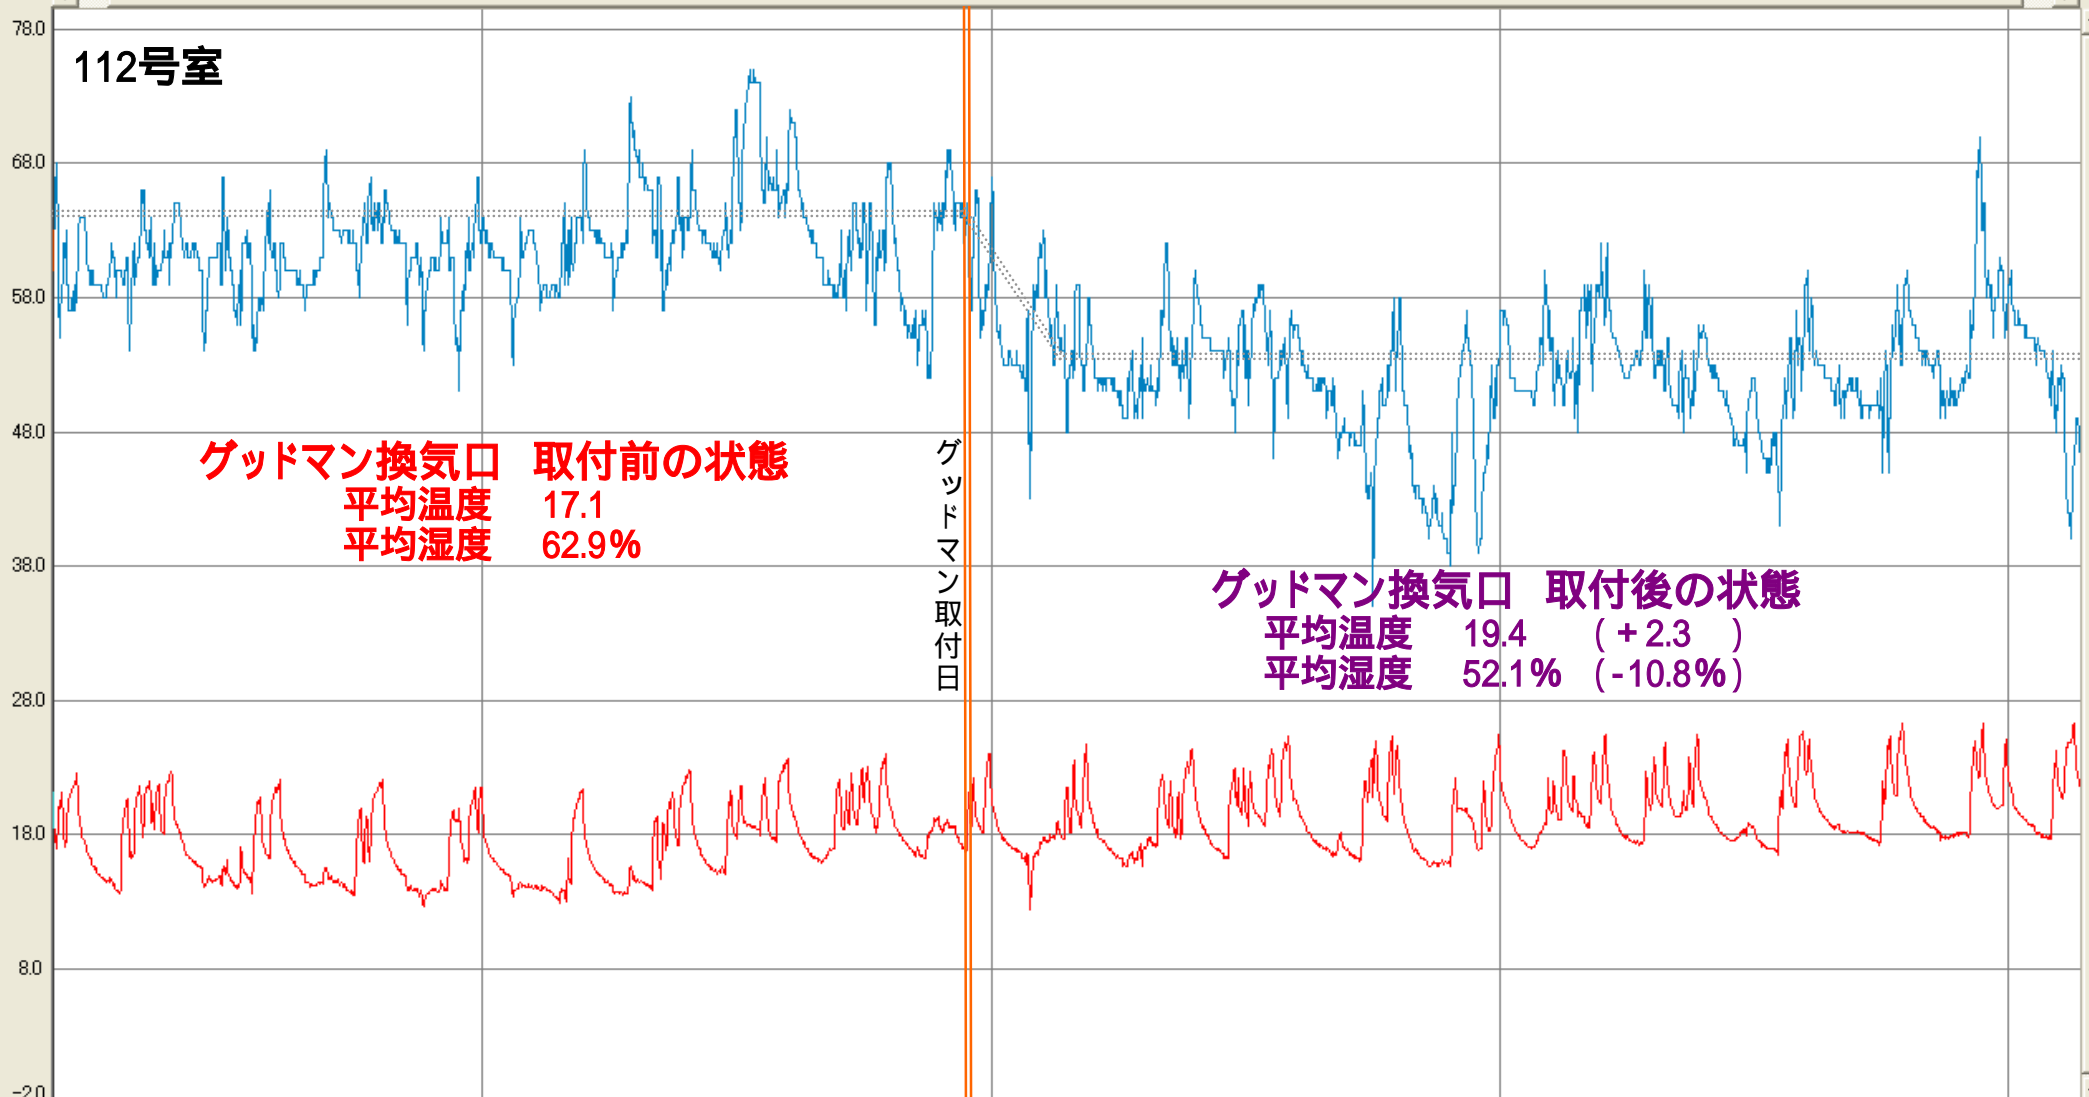

グッドマン換気口 取付前の状態
 平均温度 17.1
 平均湿度 62.9%

グッドマン取付日

グッドマン換気口 取付後の状態
 平均温度 19.4 (+2.3)
 平均湿度 52.1% (-10.8%)

5/03/03
0:00'00

5/03/08
0:00'00

5/03/13
0:00'00

5/03/18
0:00'00

Cursor A 2005/02/26 18:39'29

Cursor B 2005/03/18 17:35'12 A<-->B 19 22:55'43

Calculation Range from 2005/02/26 18:15'12

to 2005/03/18 17:35'12

ch	Name	Interval	Sample	CursorA	CursorB	A<->B	Max.	Min.	Avg.	Unit
1	112号室	温度10min.	2889	20.9	21.8	0.9	26.3	12.4	18.4	°C
2	112号室	湿度10min.	2889	60	46	14	75	35	56.8	%RH
3	124号室	温度10min.	2889	----	----	----	23.9	17.7	20.4	°C
4	124号室	湿度10min.	2889	----	----	----	57	34	43.8	%RH
5										
6										
7										
8										

NTT社宅 112号室の温度、湿度表です。
 期間:平成17年2月26日~3月18日 (21日間)
 旭川市春光六区2条6丁目55番